

SELOSTUS


Puisto- ja ulkoilureitit linjautuvat osin olevien sähkölinjojen viereen. Sijoittelu vähintään 2 metriä pylväslinjasta ja haruksista. Maan kaivauksien reunat eivät saa ulottua 3 metriä lähemmäs johtorakenteita.

Ulkoilureitin osalta puustoa poistetaan reitin kohdalta siten, että sen ympärillä on puutonta aluetta noin 8-10 metrin leveydeltä. Johtolinjan puuton alue otetaan huomioon.


Puistoreitin kohdalta poistetaan puusto noin 5 metrin leveydeltä, huomioiden sähköjohtolinjan vaatimat veroetäisyydet. Toinen ylitysten kohdalla poistetaan puustoa näkemäalueelta.

Puistoreitti linjautuu ulkoilureitin viereisellä osalla olemassa olevan vesijohtolinjan viereen.

PERIAATEPOIKKILEIKKAUKSET 1:100

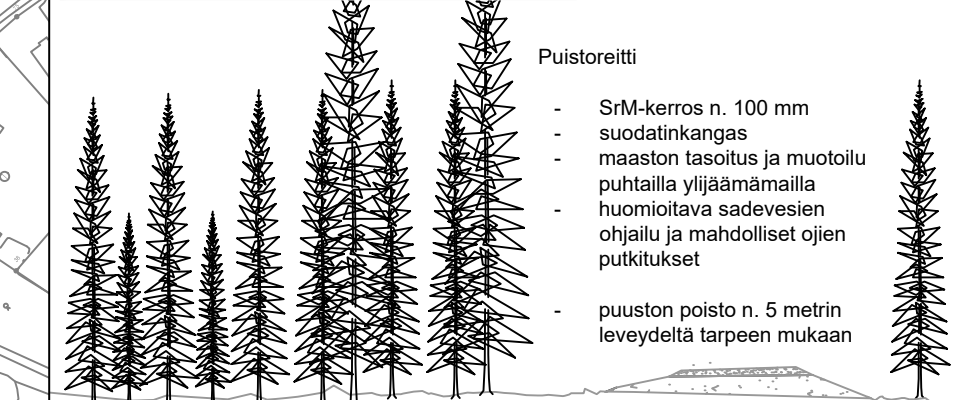

- Puistoreitti**
- SRM-kerros n. 100 mm suodatinkangas
 - maaston tasoitus ja muotoilu puhtailla ylijäämämailla
 - huomioitava sadevesien ohjailu ja mahdolliset ojien putkitukset
 - puuston poisto n. 5 metrin leveydeltä tarpeen mukaan

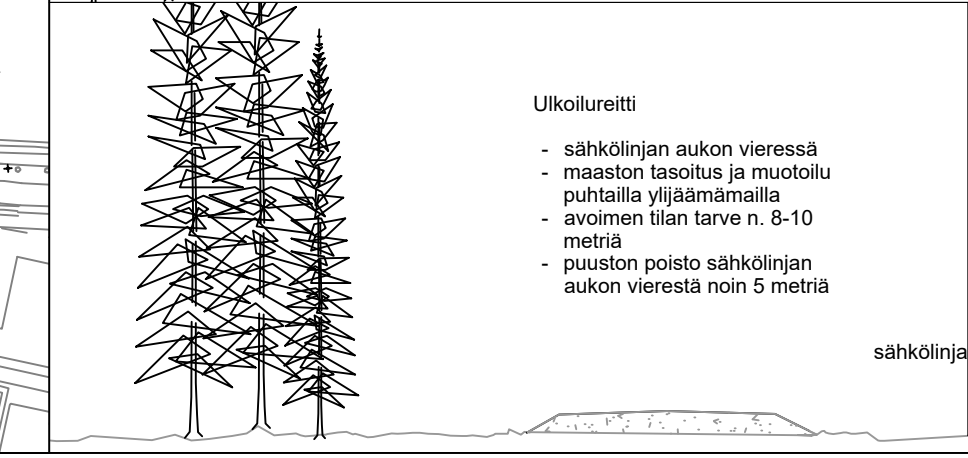

- Ulkoilureitti**
- sähkölinjan aukon vieressä
 - maaston tasoitus ja muotoilu puhtailla ylijäämämailla
 - avoimen tilan tarve n. 8-10 metriä
 - puuston poisto sähkölinjan aukon vierestä noin 5 metriä



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT
YHDYSKUNTATEKNIikka

31. Niittylahti
Niittylahden ulkoilu- ja puistoreitit
periaatepoikkileikkaukset

LUONNOS
yleissuunnitelma

Päiväys	19.5.2020	Mittakaavat	1:2000, 1:100
Suunnittelija	Paula Lamminsalo	Kadunpitoapäätös	
Hyväksyjät		Päätökset	
Y Suunn.ala	2837 Piiir.no	01 Osa no	20 Vuosi
Koordinaattijärjestelmät: ETRS-GK30 ja N2000			